


2025年度の当社の電源構成・CO2排出係数（速報値）について

2026年9月10日
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社

当社の電源構成・非化石証書の使用状況（2025年度実績）

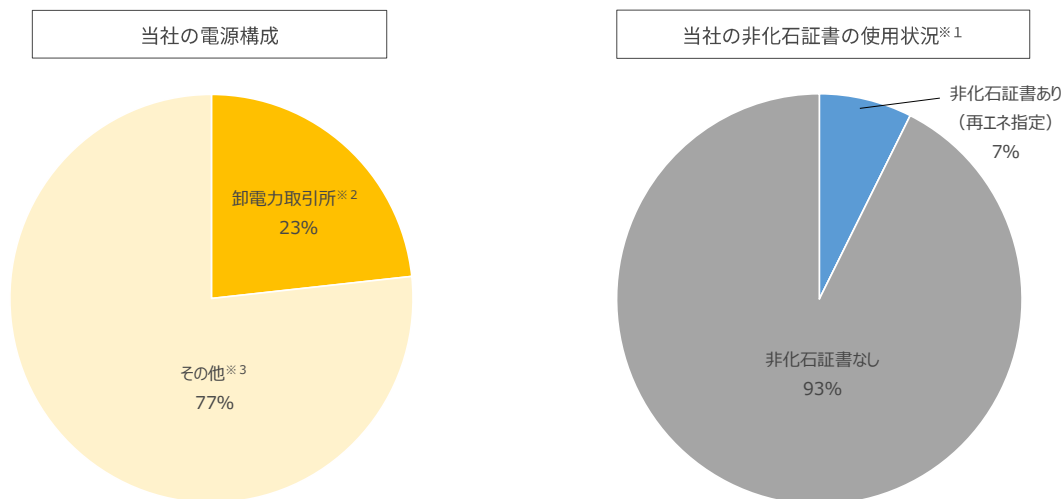

■当社は実質再生可能エネルギー100%メニューを一部お客さまに対して販売しており、それ以外のメニューの電源構成・非化石証書の使用状況は上記のとおりです。

(注1) 経済産業省が制定する「電力の小売営業に関する指針」に基づき算定・公表しています。

(注2) 上記の割合は、全販売電力量(送電端)に基づき算定しております。

(注3) 上記の電源構成・非化石証書のお客さまの当社の2025年度のCO2排出係数（調整後排出係数）は0.436kg-CO2/kWh（速報値）です。

(注4) 四捨五入により合計値が一致しない場合があります。

※1 非化石証書とは、非化石電源（再生エネ等）に由来する電気の「非化石価値」を証書化し取引可能にしたものです。

非化石証書の使用状況の比率算定には、2025年度（2025年4月～2026年3月）分の非化石証書を使用しています。

※2 この電気には、水力・火力・原子力・FIT電気・再生可能エネルギー等が含まれます。FIT電気とは再生可能エネルギーの固定価格買取制度のもと、調達した水力・太陽光・風力等の電気です。FIT電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用のすべての皆さまから集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については、火力発電等も含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。

※3 他社から調達している電気が発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。

当社の事業者別CO2排出係数【基礎排出係数および調整後排出係数】（2025年度実績）

CO2排出係数[基礎排出係数および調整後排出係数]	0.404kg-CO2/kWh（速報値）※
---------------------------	-----------------------

（参考）地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく温室効果ガス排出量の実績報告につきましては、以下をご覧ください。

●温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

<https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/index.html>

●電気事業者別排出係数関連ページ

<https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>

温対法の定期報告に用いる当社のCO2排出係数の値は、こちらもしくは下表をご確認ください。

ご契約メニュー	CO2排出係数[基礎排出係数および調整後排出係数] (kg-CO2/kWh)	環境省のHPIにおけるメニュー表記
環境特約メニュー (実質再生可能エネルギー100%メニュー)	0	メニューA
上記以外のメニュー	0.436（速報値）※	メニューB（残差）

※ 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づき、国が定めた「電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」により算定しております。

国による確認を経て確定し、環境省HP（電気事業者別排出係数関連ページ）にて公表される予定となっております。